


WMS TopPlusOpen (BKG); © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2021). Datenquellen: [https://sg.geodatenzentrum.de/web\\_public/Datenquellen\\_TopPlus\\_Open.pdf](https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open.pdf)



**Syna** GmbH  
 Meine Kraft vor Ort  
 Ludwigshafener Straße 4  
 65929 Frankfurt am Main


**Ersatzneubau der 110-kV-Hochspannungsfreileitung  
 Höchst – Bommersheim, Bl. 3019  
 Abschnitt Pkt. Eschborn – Pkt. Nied  
 und  
 Änderung der Betriebsspannung von 20-kV auf 110-kV  
 im Abschnitt: UA Höchst - Pkt. Nied, Bl. 3019 und  
 Pkt. Nied - Griesheim, Bl. 3027**

**Anhang 9.14: Umweltstudie  
 - Maßnahmenplan**  
 Blatt Nr. 1 von 5


Bearbeitet:	M. Sc. Florian Keltch	<b>TNL Energie GmbH</b>  Rathenaustraße 7 34110 Hangebrunn Tel.: 0 54 02 - 51 98 21-0 Fax: 0 54 02 - 51 98 21-30 e-mail: mail@tnl-umwelt.de homepage: www.tnl-umwelt.de	
Geszeichnet:	M. Sc. Kateryna Doda		
Format:	A3 lang		
Maßstab L. O.:	1:2.000		
Kartengrundlage:	DOP	Stand:	Jul 2021



Legende siehe Anhang 9.14

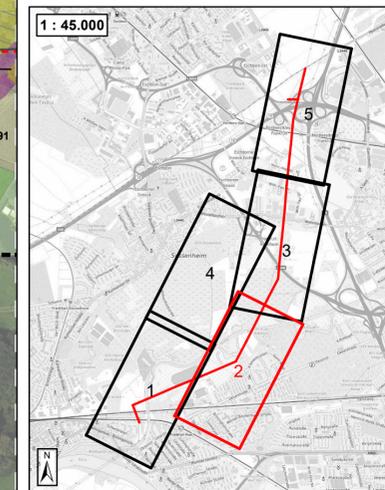

WMS TopPlusOpen (BKG); © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2021). Datenquellen: [https://sg.geodatenzentrum.de/web\\_public/Datenquellen\\_TopPlus\\_Open.pdf](https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open.pdf)



**Syna** GmbH  
 Meine Kraft vor Ort  
 Ludwigshafener Straße 4  
 65929 Frankfurt am Main


**Ersatzneubau der 110-kV-Hochspannungsfreileitung  
 Höchst – Bommersheim, Bl. 3019  
 Abschnitt Pkt. Eschborn – Pkt. Nied  
 und  
 Änderung der Betriebsspannung von 20-kV auf 110-kV  
 im Abschnitt: UA Höchst - Pkt. Nied, Bl. 3019 und  
 Pkt. Nied - Griesheim, Bl. 3027**

**Anhang 9.14: Umweltstudie  
 - Maßnahmenplan**  
 Blatt Nr. 2 von 5


Bearbeitet:	M. Sc. Florian Keltch	 <p>TNL Energie GmbH          Rathenaustraße 7          34109 Hangerloh          Tel.: 054 02 - 51 96 21-0          Fax: 054 02 - 51 96 21-30          e-mail: mail@tnl-umwelt.de          homepage: www.tnl-umwelt.de</p>
Geeignet:	M. Sc. Kateryna Doda	
Format:	A3 lang	
Maßstab i. O.:	1:2.000	
Kartengrundlage:	DOP	
Stand:	Juli 2021	



Legende siehe Anhang 9.14

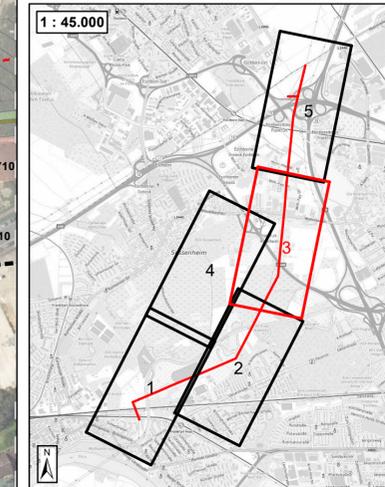

WMS TopPlusOpen (BKG); © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2021). Datenquellen: [https://sg.geodatenzentrum.de/web\\_public/Datenquellen\\_TopPlus\\_Open.pdf](https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open.pdf)



Syna GmbH  
 Meine Kraft vor Ort  
 Ludwigsfelder Straße 4  
 65929 Frankfurt am Main


Ersatzneubau der 110-kV-Hochspannungsfreileitung  
 Höchst – Bommersheim, Bl. 3019  
 Abschnitt Pkt. Eschborn – Pkt. Nied  
 und  
 Änderung der Betriebsspannung von 20-kV auf 110-kV  
 im Abschnitt: UA Höchst - Pkt. Nied, Bl. 3019 und  
 Pkt. Nied - Griesheim, Bl. 3027

Anhang 9.14: Umweltstudie  
 - Maßnahmenplan  
 Blatt Nr. 3 von 5


Bearbeitet:	M. Sc. Florian Keltch	<b>TNL Energie GmbH</b>  Rathenauerstraße 7 35410 Hungen Tel.: 0 64 02 - 51 98 21-0 Fax: 0 64 02 - 51 98 21-30 e-mail: mail@tnl-umwelt.de homepage: www.tnl-umwelt.de
Geszeichnet:	M. Sc. Kateryna Doda	
Format:	A3 lang	
Maßstab I. O.:	1:2 000	
Kartengrundlage:	DOP	
Stand:	Jul 2021	



Legende siehe Anhang 9.14

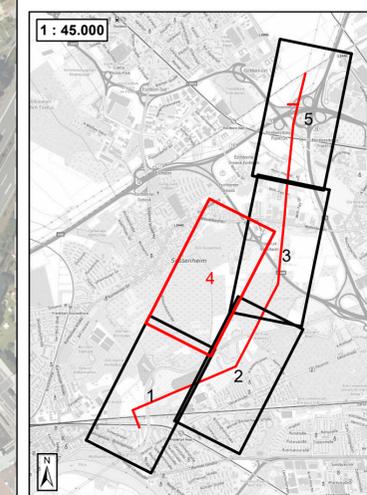

WMS TopPlusOpen (BKG); © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2021). Datenquellen: [https://sg.geodatenzentrum.de/web\\_public/Datenquellen\\_TopPlus\\_Open.pdf](https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open.pdf)




**Syna** GmbH  
 Meine Kraft vor Ort  
 Ludwigshafener Straße 4  
 65929 Frankfurt am Main


**Ersatzneubau der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Höchst – Bommersheim, Bl. 3019 Abschnitt Pkt. Eschborn – Pkt. Nied und Änderung der Betriebsspannung von 20-kV auf 110-kV im Abschnitt: UA Höchst - Pkt. Nied, Bl. 3019 und Pkt. Nied - Griesheim, Bl. 3027**

**Anhang 9.14: Umweltstudie - Maßnahmenplan**  
 Blatt Nr. 4 von 5

Bearbeitet:	M. Sc. Florian Keltch	<b>TNL Energie GmbH</b>  Rühlensstraße 7 34140 Hangerup Tel.: 0 54 02 - 51 96 21-0 Fax: 0 54 02 - 51 96 21-30 e-mail: mail@tnl-umwelt.de homepage: www.tnl-umwelt.de
Geszeichnet:	M. Sc. Kateryna Doda	
Format:	A3 lang	
Maßstab 1:O.:	1:2 000	
Kartengrundlage:	DOP	
Stand:	Juli 2021	

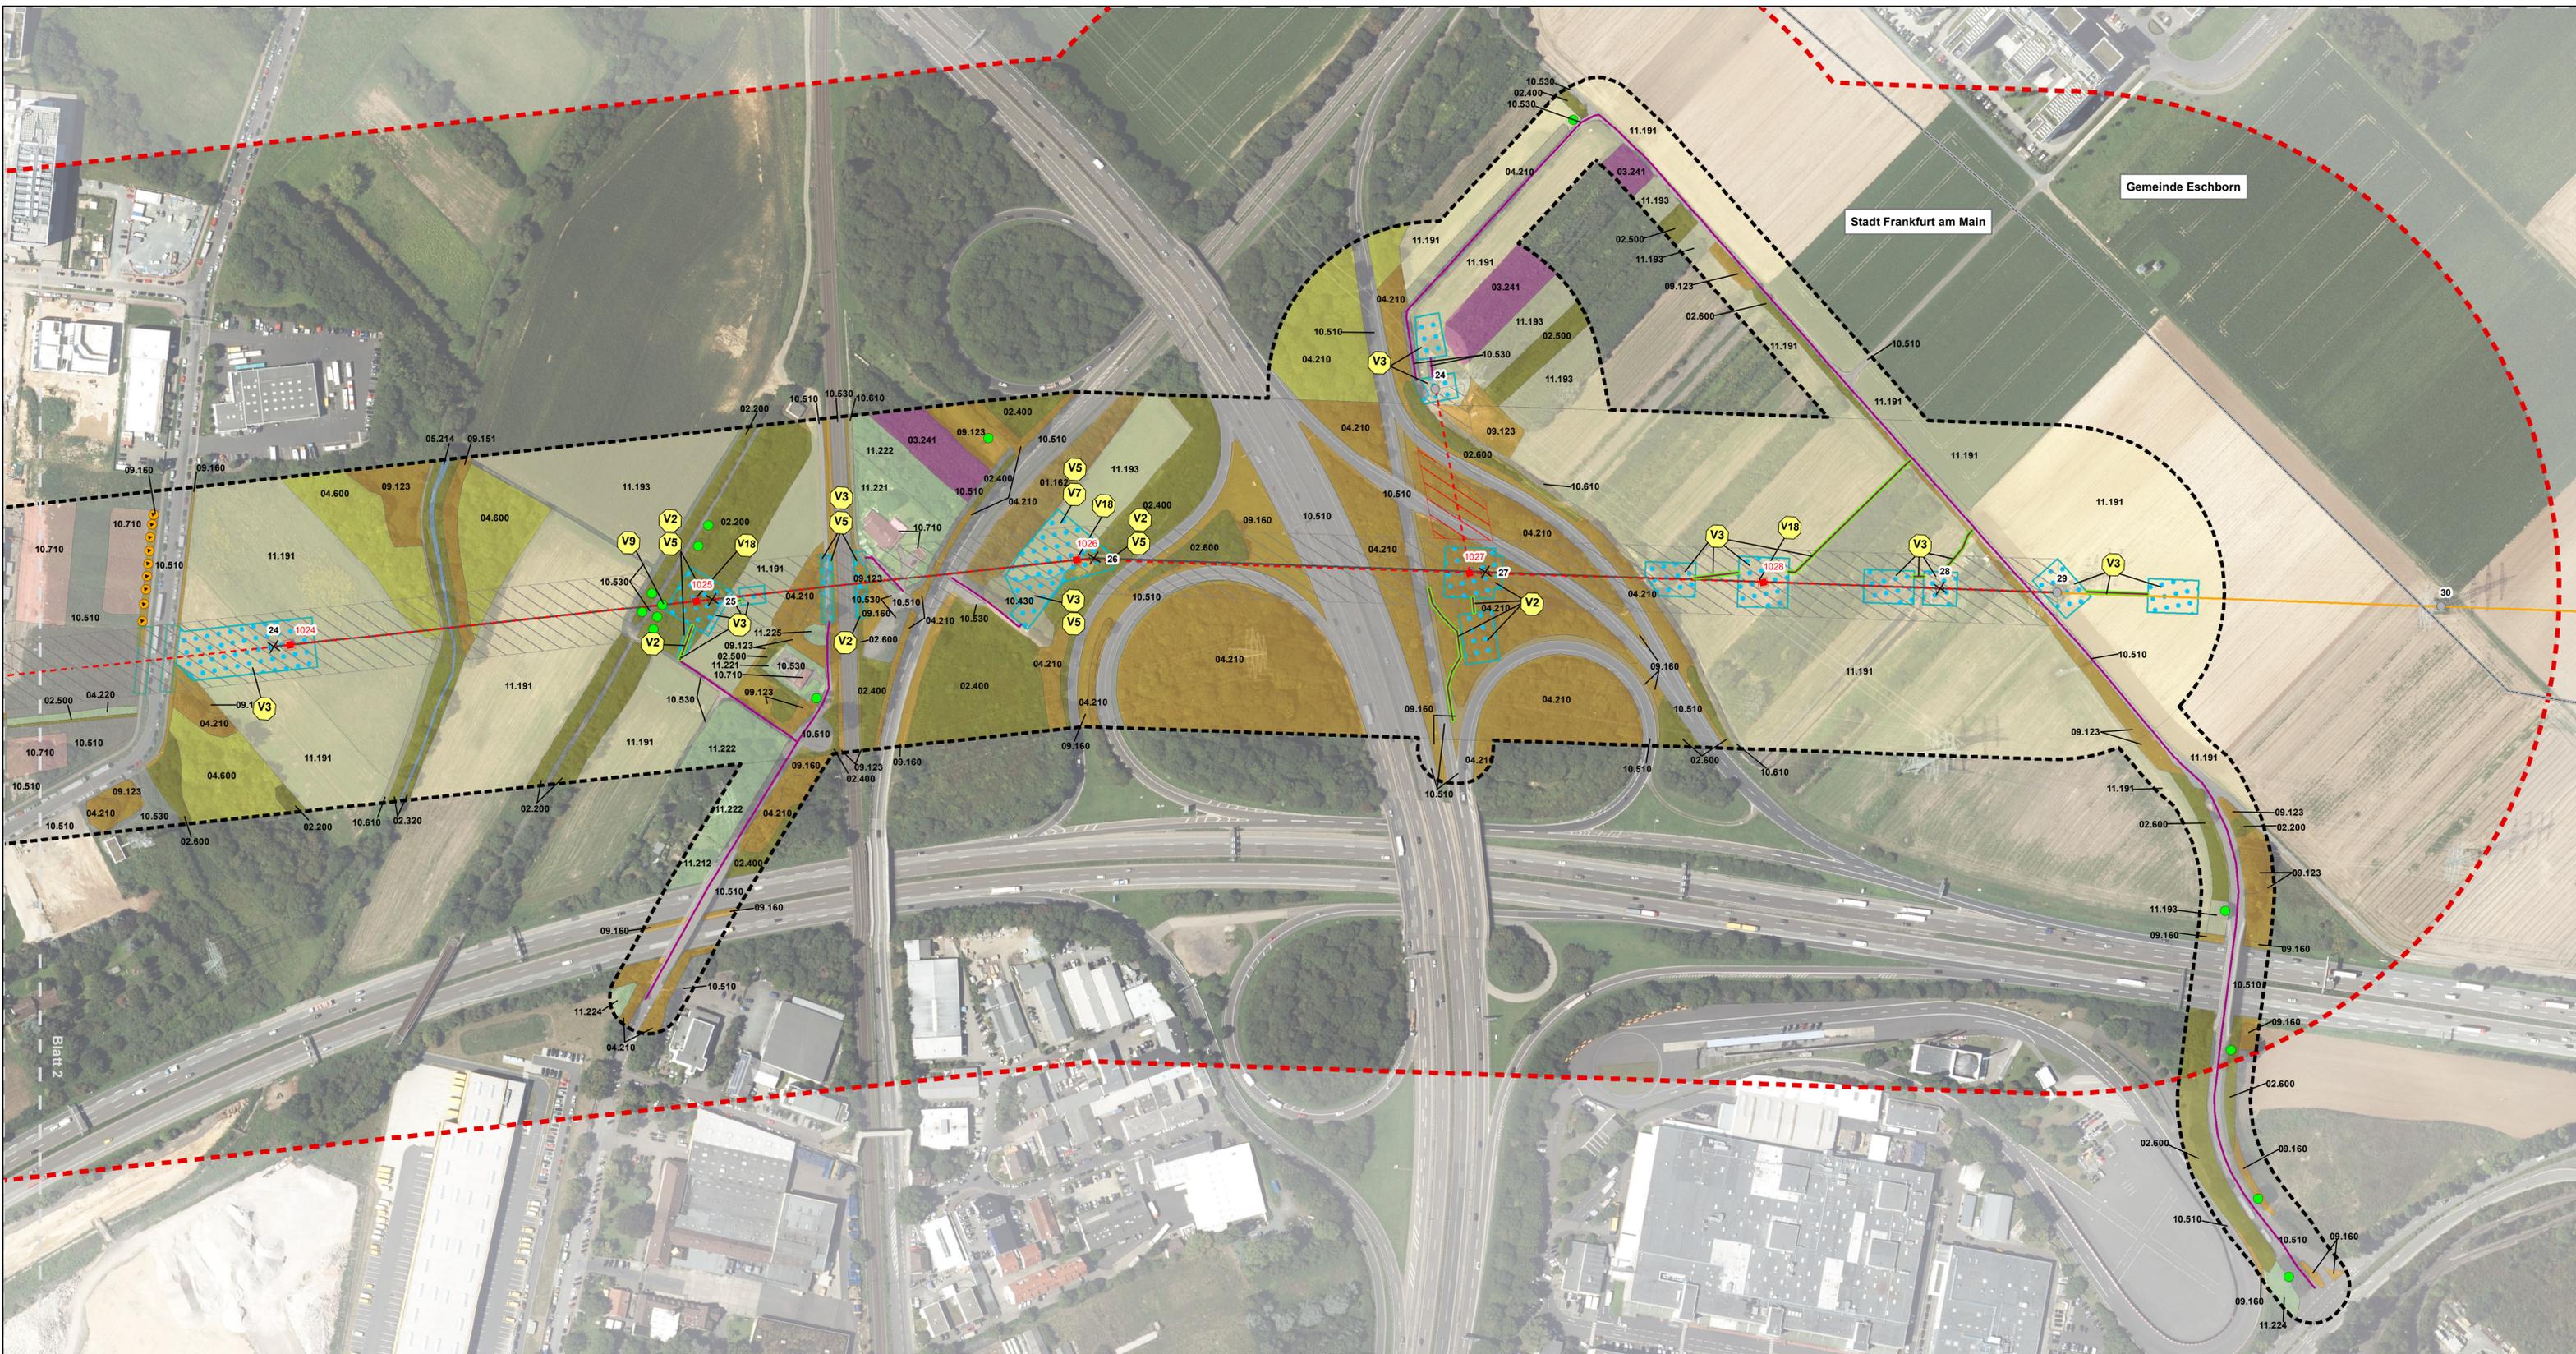

WMS TopPlusOpen (BKG); © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2021). Datenquellen: [https://sg.geodatenzentrum.de/web\\_public/Datenquellen\\_TopPlus\\_Open.pdf](https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open.pdf)



**Syna** GmbH  
 Meine Kraft vor Ort  
 Ludwighafener Straße 4  
 65929 Frankfurt am Main

**Ersatzneubau der 110-kV-Hochspannungsfreileitung  
 Höchst – Bommersheim, Bl. 3019  
 Abschnitt Pkt. Eschborn – Pkt. Nied  
 und  
 Änderung der Betriebsspannung von 20-kV auf 110-kV  
 im Abschnitt: UA Höchst - Pkt. Nied, Bl. 3019 und  
 Pkt. Nied - Griesheim, Bl. 3027**

**Anhang 9.14: Umweltstudie  
 - Maßnahmenplan**  
 Blatt Nr. 5 von 5

Bearbeiter:	M. Sc. Florian Keltch	<b>TNL Energie GmbH</b>  Röhrenstraße 7 34140 Hangerup Tel.: 0 64 02 - 51 96 21-0 Fax: 0 64 02 - 51 96 21-30 e-mail: mail@tnl-umwelt.de homepage: www.tnl-umwelt.de
Geszeichnet:	M. Sc. Kateryna Doda	
Format:	A3 lang	
Maßstab i. O.:	1:2 000	
Kartengrundlage:	DOP	
Stand:	Juli 2021	