

Legende:


+ Gemessener Grundwasserstand
am Stichtag 11.08.2015

Grundwassergleichen
bei Brunnenentnahme
von 274.000 m³/Jahr

BK 30(G) Name der
Grundwassermessstelle

Name des Flachbrunnens
des WW Wilhelmsbad

Rechtswert nach
Gauss-Krüger-Koordinaten

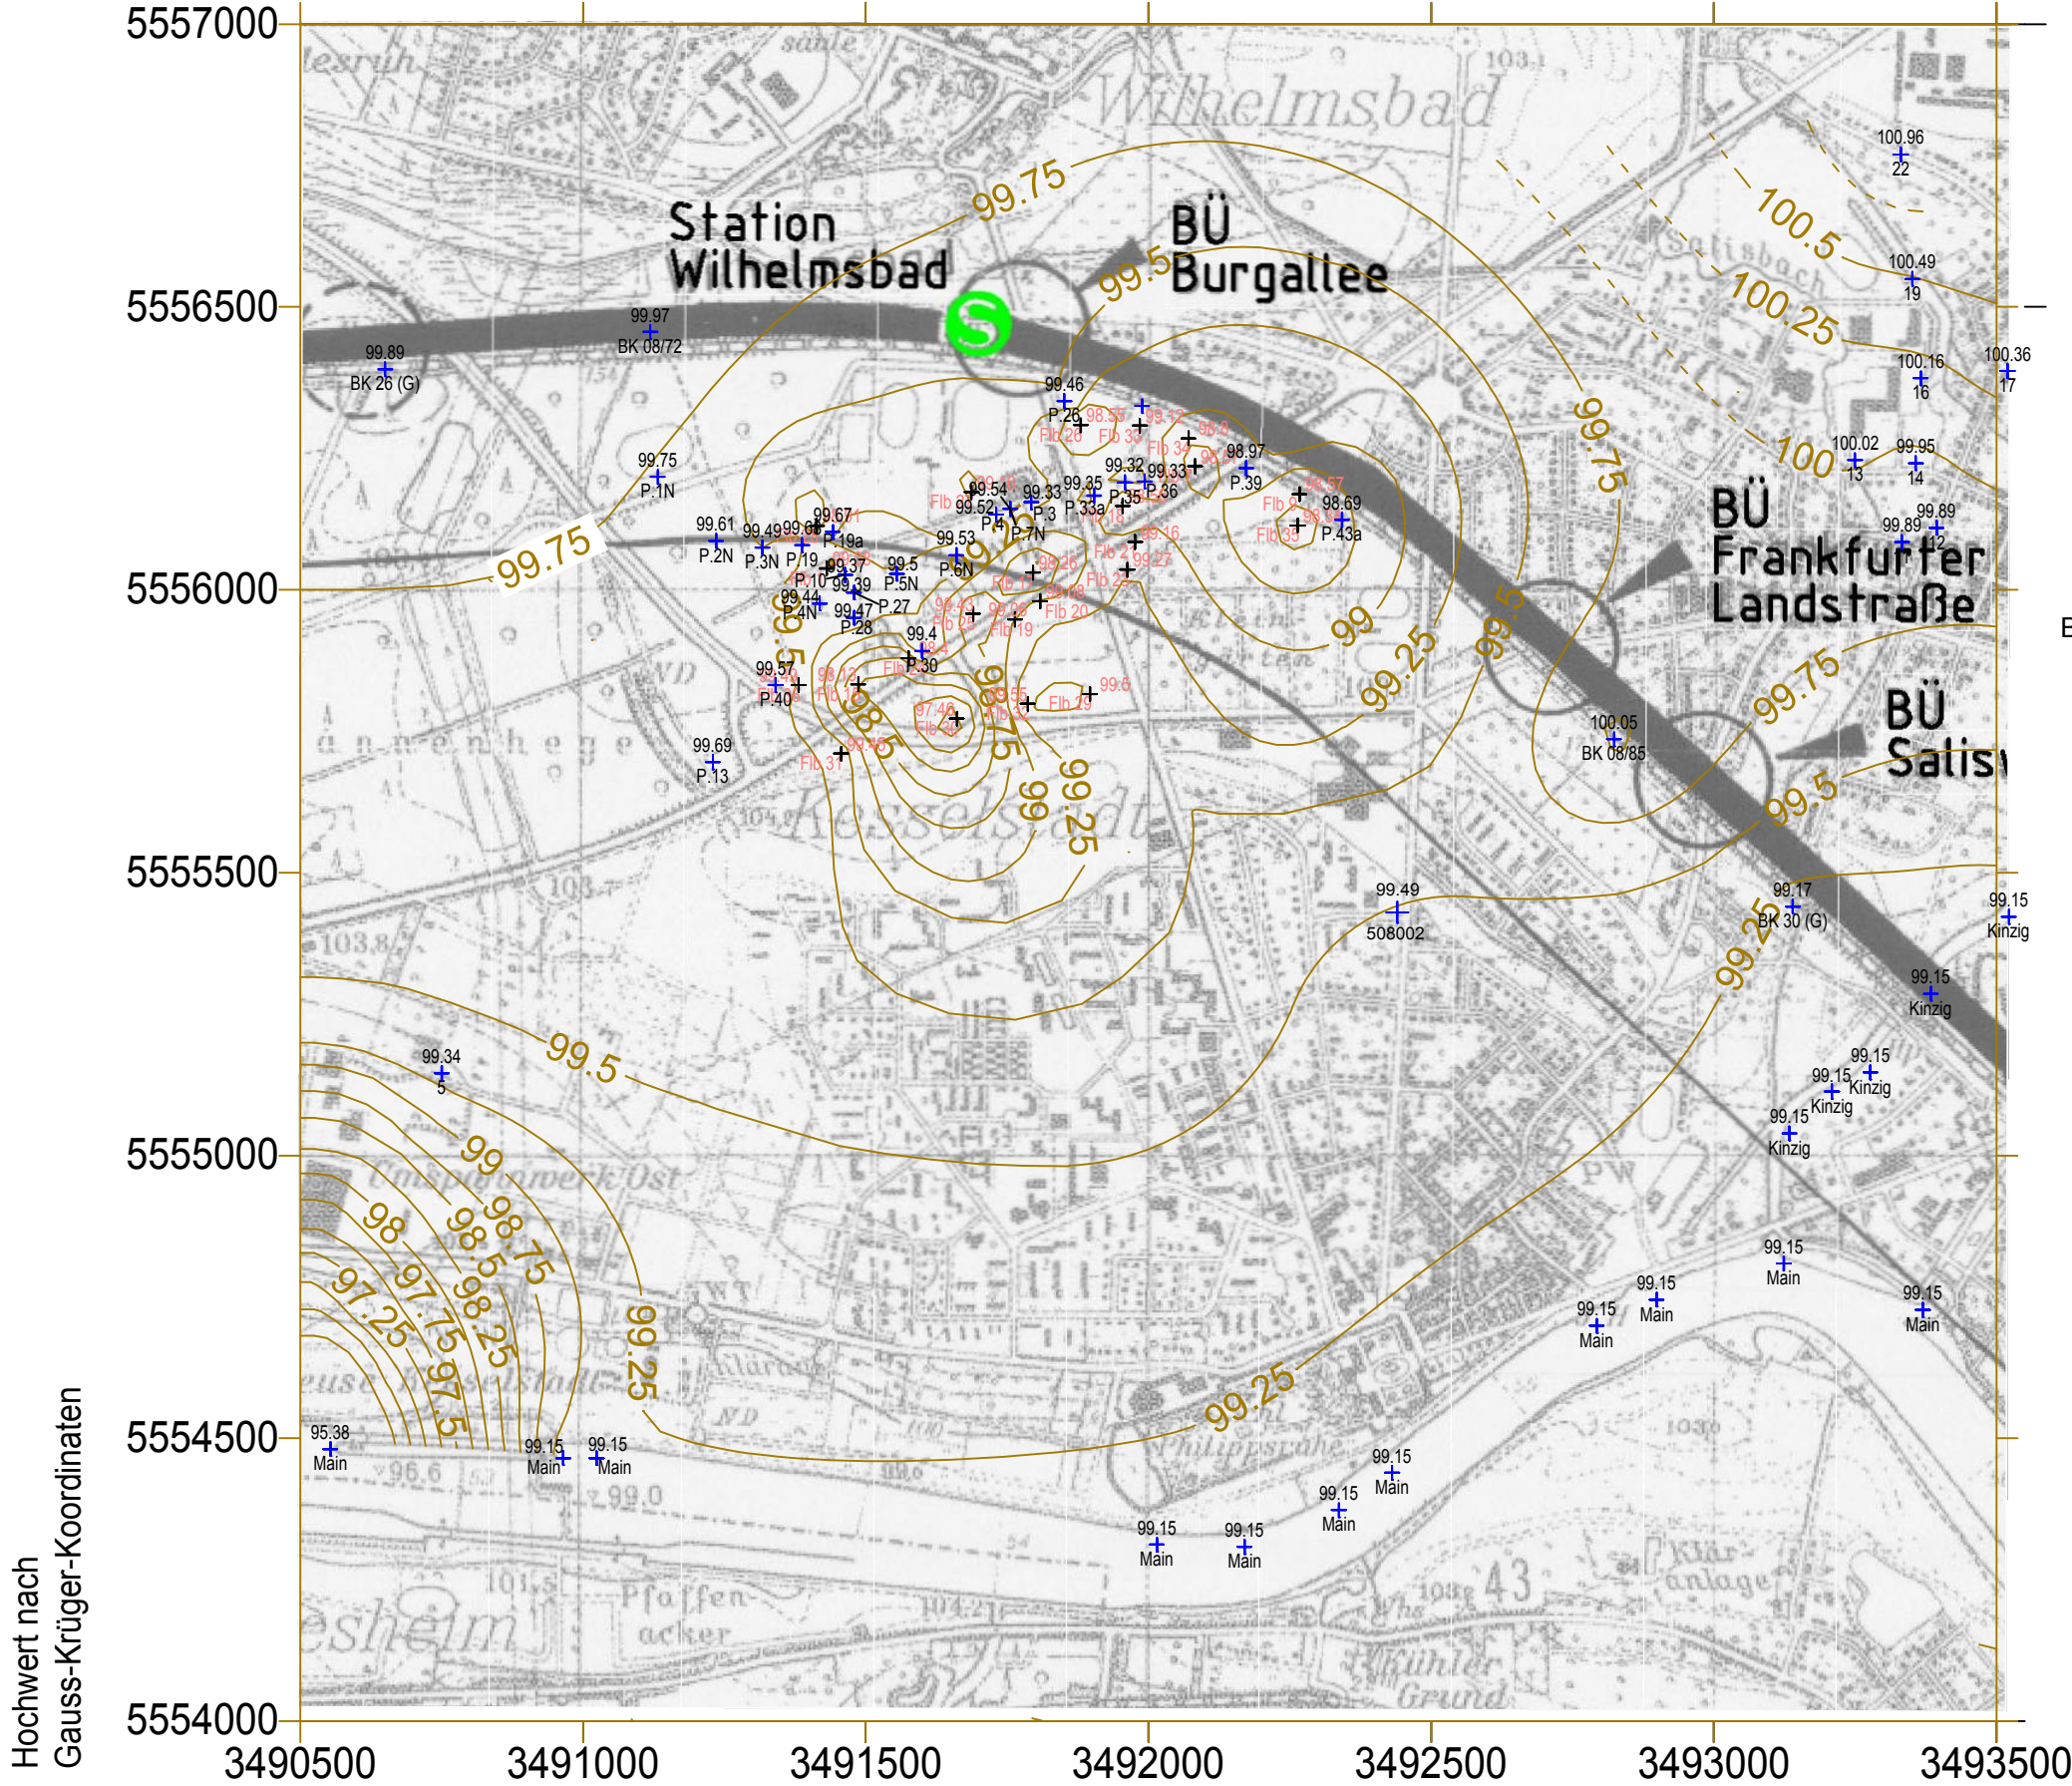

E:\Daten\P2200-2299\P2288\Planänderungsverfahren-Blaudruck\PFA 3\Hydrologie\P2288_An1. 1\2_Grundwassergleichen_korrigiert.dwg
Ansichtsfenster : Anl. 1.2

Planersteller:



DR. SPANG Ingenieurgesellschaft für
Bauwesen, Geologie und Umwelttechnik mbH
Rosi-Wolfstein-Straße 6, 58453 Witten, Deutschland
Telefon +49 / (0) 23 02 / 9 14 02 - 0 • Fax +49 / (0) 23 02 / 9 14 02 - 20
Email: zentrale@dr-spang.de • Web: http://www.dr-spang.de

Gefährdungsabschätzung

Brunnenentnahmerate:
274.000 m³ pro Jahr

P2288

Anlage 12.13.2.1.2a - neu

Manuelle Korrektur der interpolierten Grundwassergleichen
mit Surfer® 7