

Legende:


+ Gemessener Grundwasserstand
am Stichtag 11.08.2015

Grundwassergleichen
bei Brunnenentnahme
von 274.000 m³/Jahr

BK 30(G) Name der
Grundwassermessstelle

Fib 1 Name des Flachbrunnens
des WW Wilhelmsbad

Rechtswert nach
Gauss-Krüger-Koordinaten

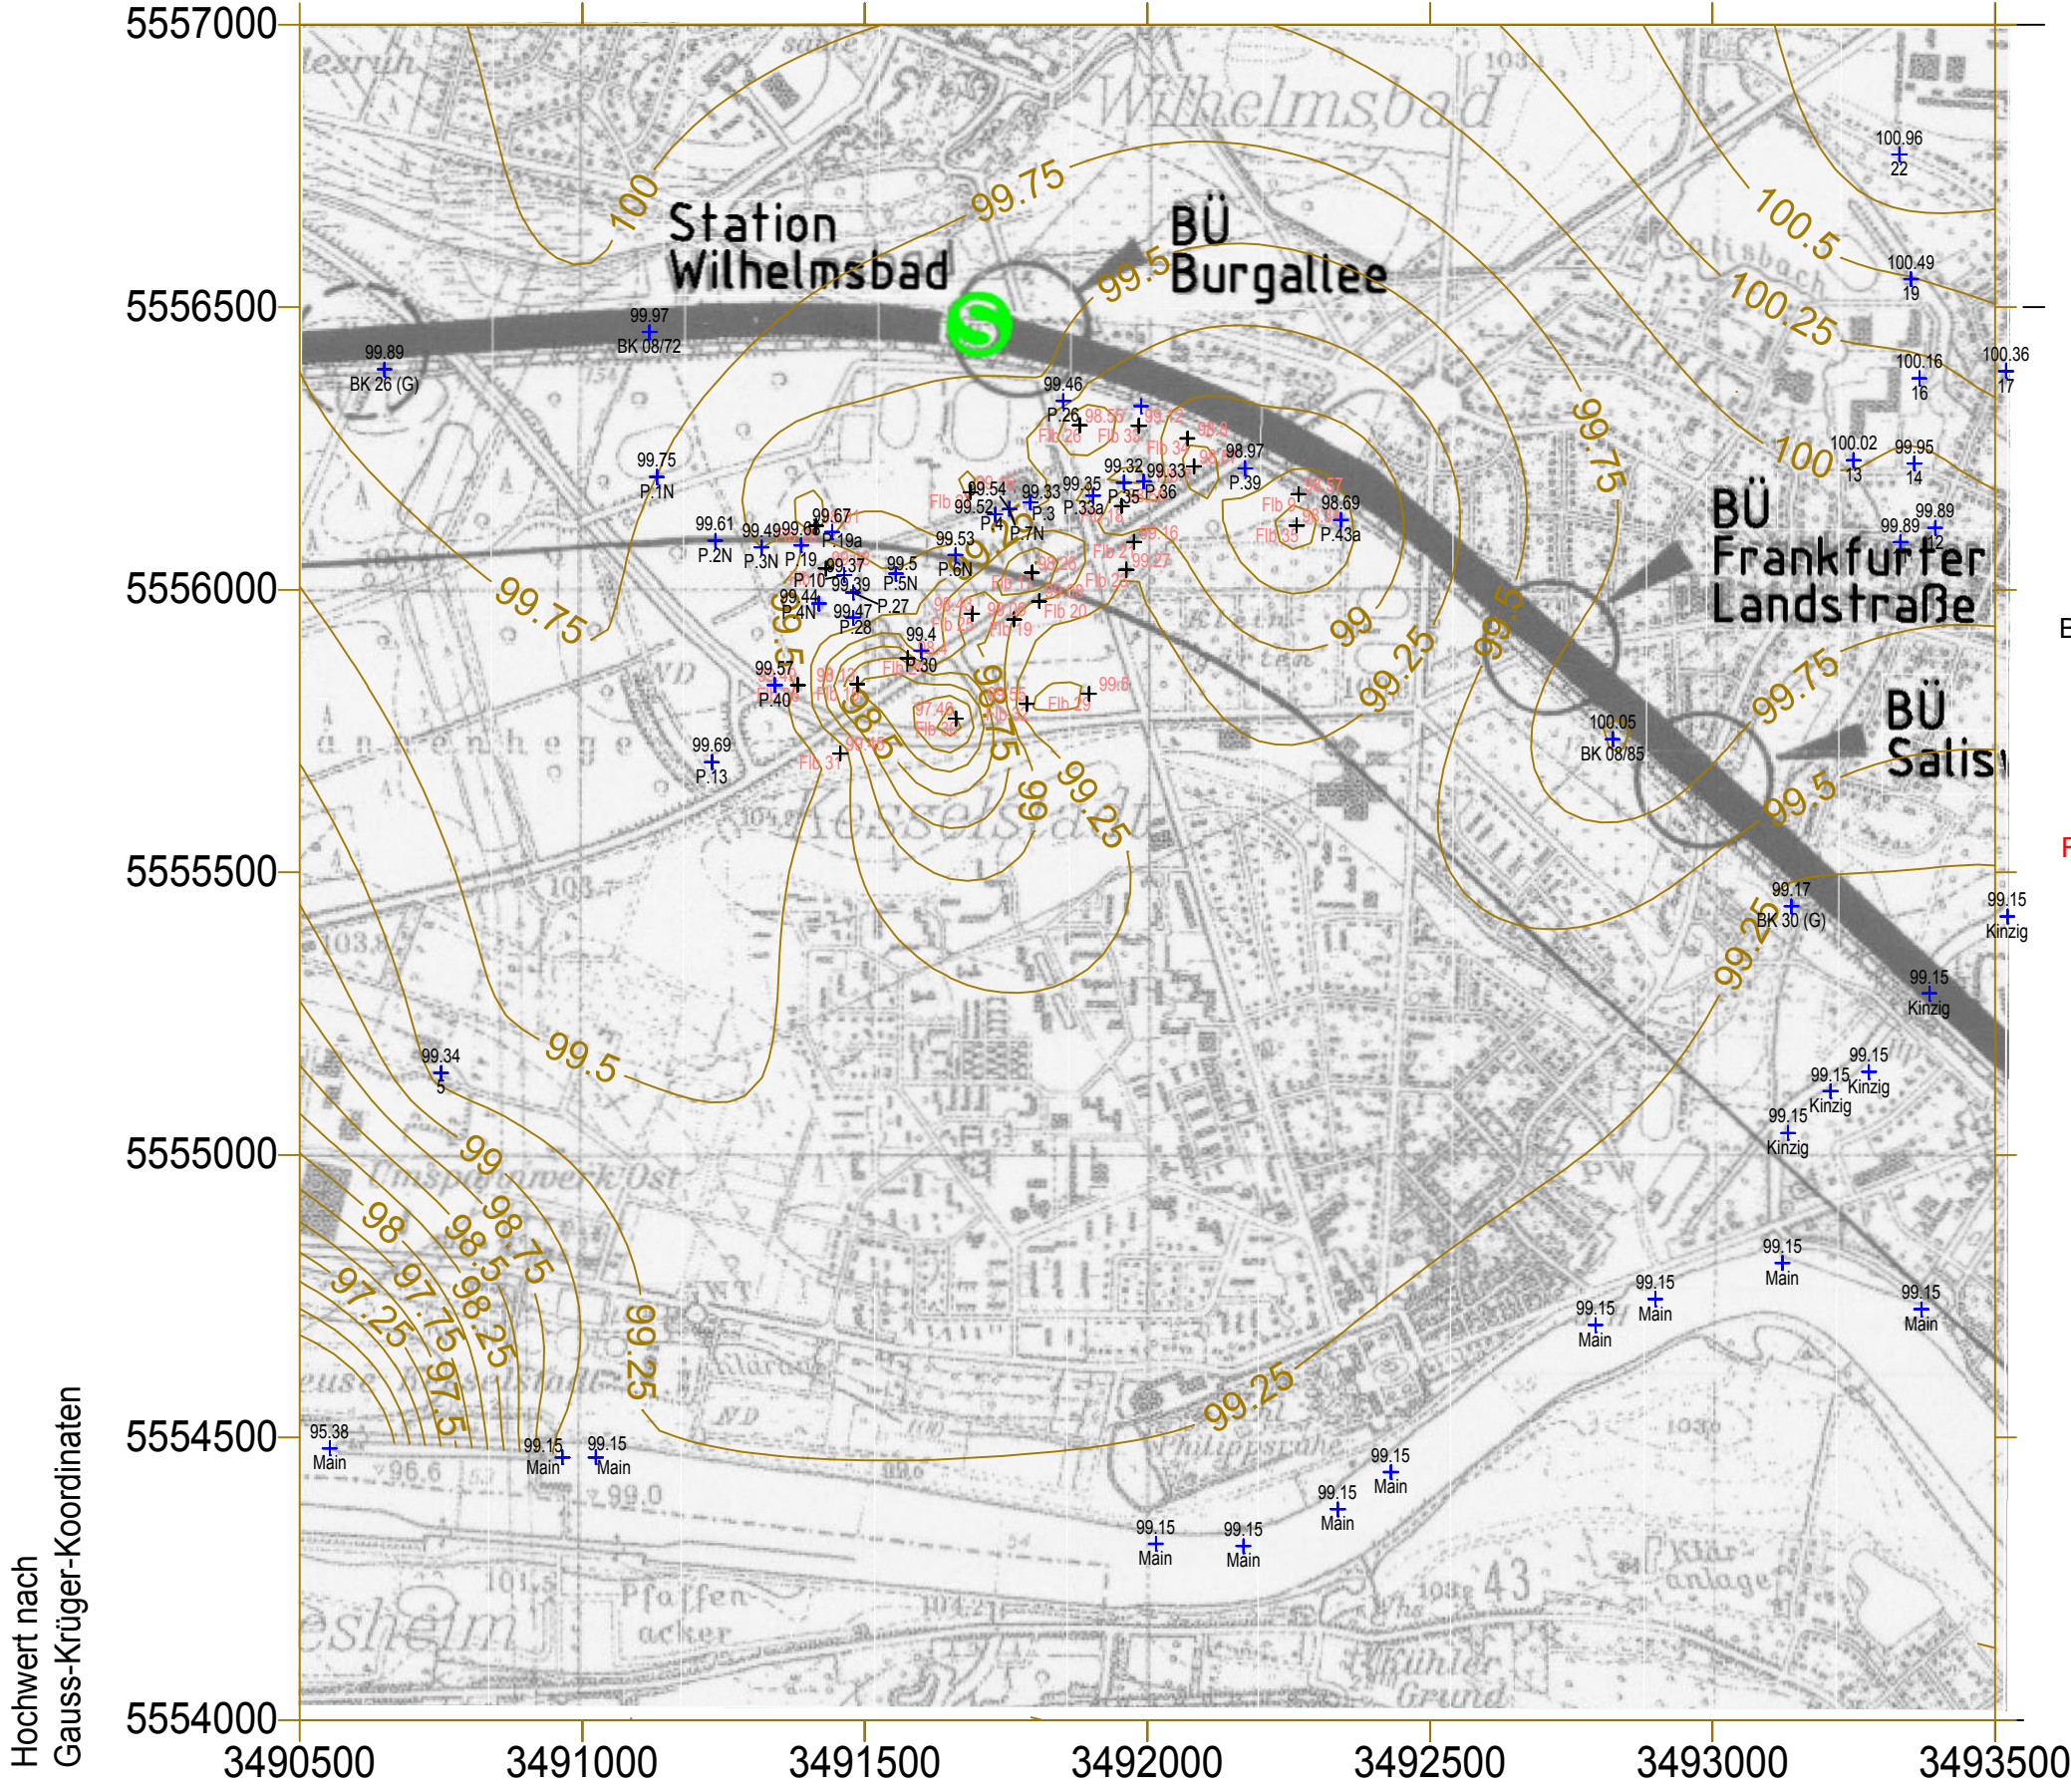

Planersteller:



DR. SPANG Ingenieurgesellschaft für
Bauwesen, Geologie und Umwelttechnik mbH
Rosi-Wolfstein-Straße 6, 58453 Witten, Deutschland
Telefon +49 / (0) 23 02 / 9 14 02 - 0 • Fax +49 / (0) 23 02 / 9 14 02 - 20
Email: zentrale@dr-spang.de • Web: http://www.dr-spang.de

Gefährdungsabschätzung

Brunnenentnahmerate:
274.000 m³ pro Jahr

P2288

Anlage 12.13.2.1.1a - neu

Grundwassergleichen der Stichtagmessung vom 11.08.2015
räumlich interpoliert mit Surfer® 7